



# COUPE B-B

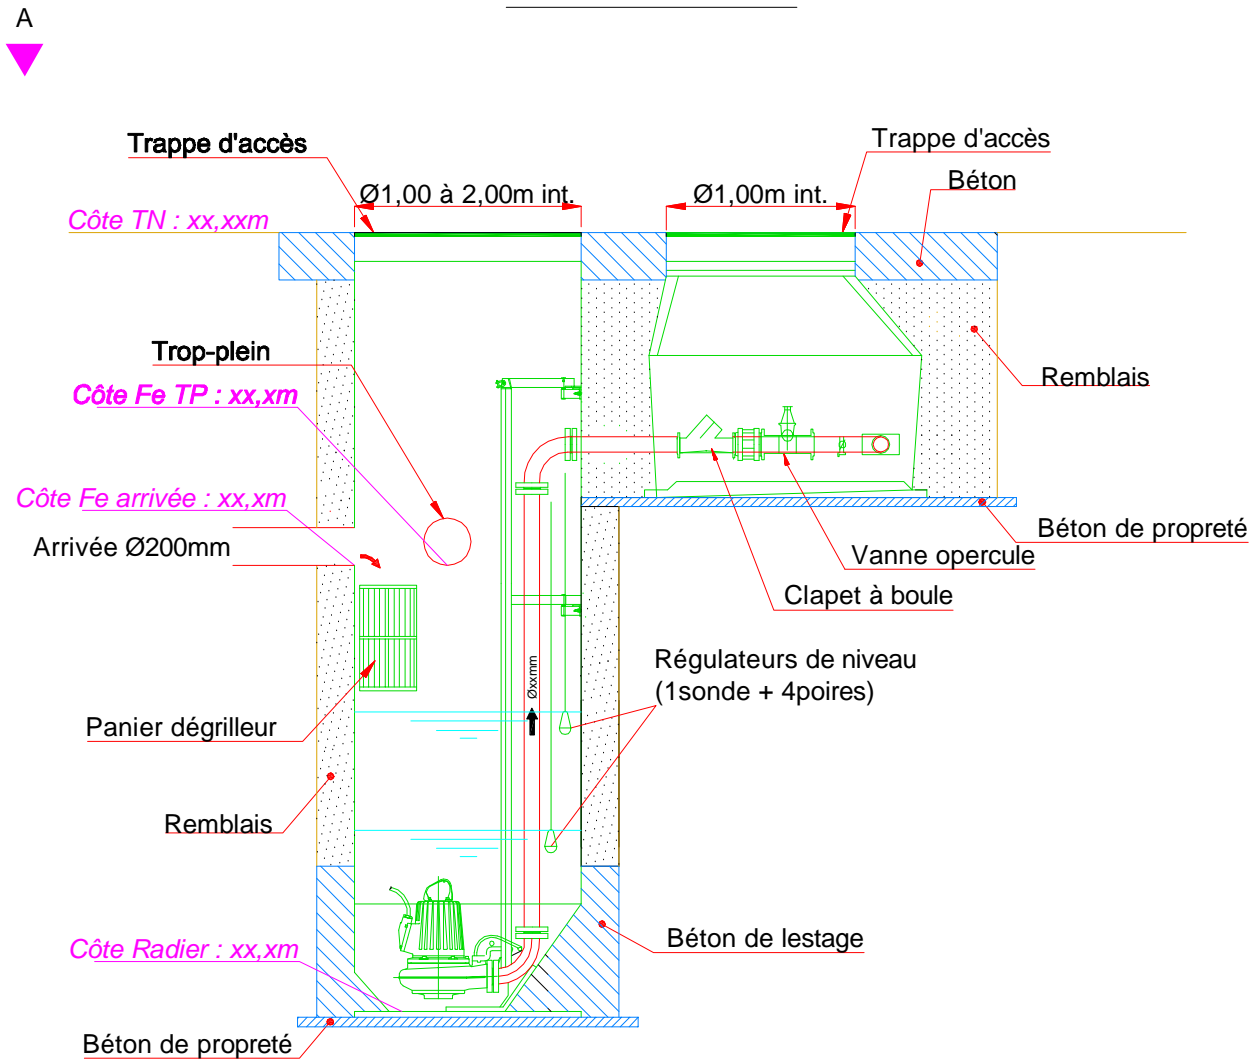

# VUE A-A

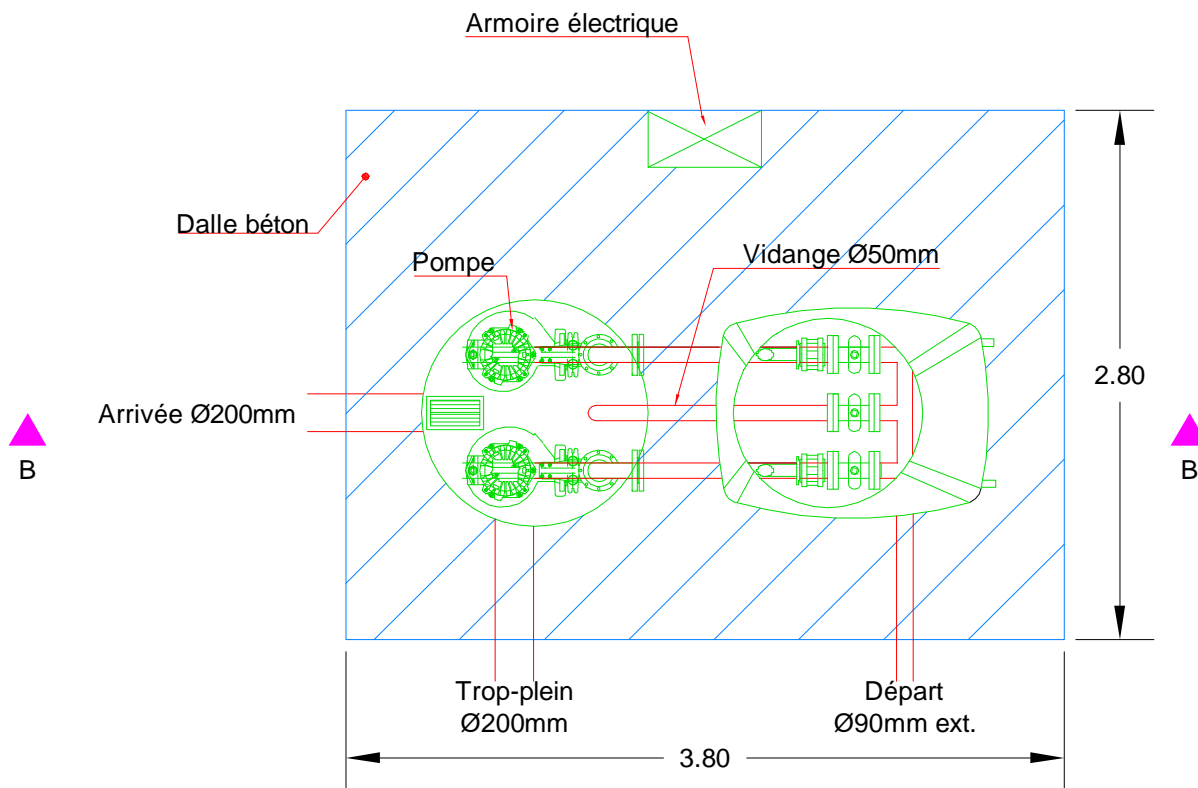

4701724\_AVP\_Schémas\_PR.dwg

Date de l'impression: le 12 Mai 2015

Réalisation de la collecte des AEU de Mamoudzou-sud  
Schéma de principe de poste de refoulement préfabriqué (Q<20m<sup>3</sup>/h)

SIEA de MAYOTTE  
Assainissement des Eaux Usées



Ech.: sans

Plan n°14

